De waterbalans op orde brengen.

*U heeft uw plunge pool gevuld met leidingwater, gebruik geen grond-of bronwater. In grondwater kunnen zware metalen, meststoffen en andere schadelijke stoffen zitten. Daarnaast is de samenstelling van het water niet geschikt om een goede balans te vinden.

Is uw huis uitgerust met een ontkalker dan dient u deze minimaal een uur voor het vullen van de plunge uit te zetten. Er is een bepaalde hardheid van het water nodig om de waterbalans in orde te krijgen.

Controleer of de waterlijn tot de helft van de skimmer staat, is dit niet het geval. Vul de plunge aan.

Zorg dat u begint met schoon water, verwijder het eventuele vuil met een schepnet en gebruik indien nodig een stofzuiger.*

De pompfilter start u op zoals in de handleiding beschreven staat.

Voordat u begint met het aanzetten van de zoutelektrolyse of het toevoegen van chloor, gaat u *eerst* meten.




Let wel; u moet ook een zoutmeting doen als u werkt met een zoutelektrolyse. Teveel aan zout is namelijk slecht voor de zoutcel.

Hou onderstaande volgorde aan van instellen van de waterbalans:

- Meet de hardheid van het water (TA= Total Alkaliteit) Correcte waarde 100-150ppm. Afwijkende waarden, gebruik TA+ of – granulaat om de waarde op peil te krijgen. (in de meeste gevallen heeft u dit niet nodig en is de alkaliteit van het water al in orde.)
- Meet de pH. Deze moet tussen de 7,2 en 7,4 zijn. Door middel van pH+ of – poeder breng je deze op de correcte waarde.

De TA en pH zijn van belang voor een optimale desinfecterende werking van het chloor.
Zijn bovenstaande waarden op orde dan kunt u beginnen met het chloor of het zout toe te voegen.

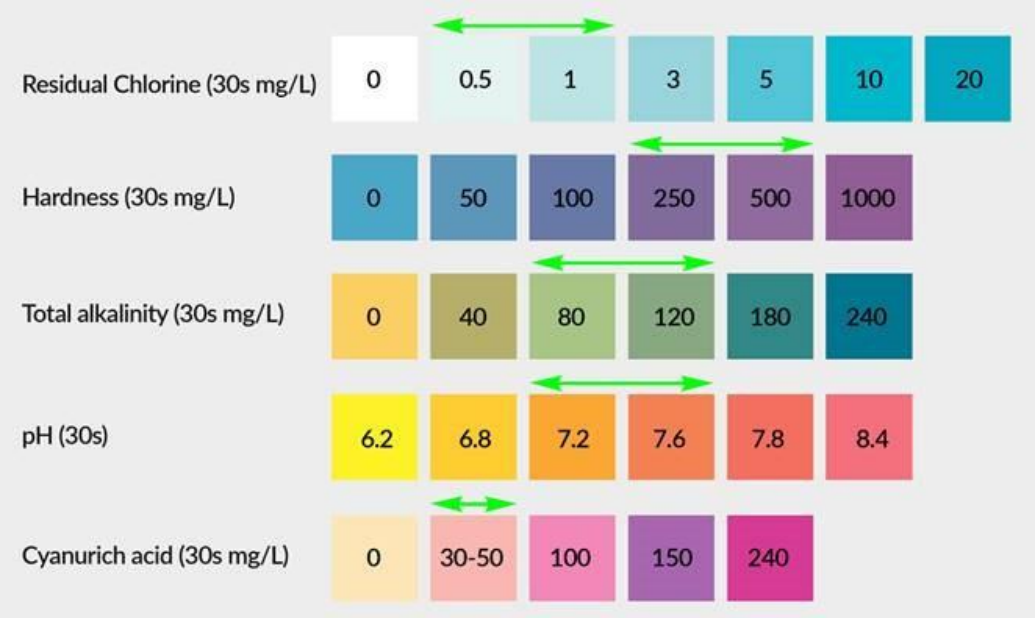

Chloor

Werk met chloor tabletten of vloeibaar chloor.
De tabletten kunt u in het skimmer mandje doen of in een chloordrijver.

Het vloeibare chloor NOOIT rechtstreeks in het water gieten maar maak vooraf een oplossing in een emmer en verdeel dit over het water in het bad.

Laat de filterpomp een dag draaien om het chloor goed te verdelen in het badwater, meet dan de waarden van het vrije chloor. Deze waarde moet zijn tussen de 0,5 en 1mg/l zijn. Meet en voeg bij of geef een shock indien nodig.

Zoutelektrolyse

Let op: het zwemwater dient 15°C of hoger te zijn om de zoutelektrolyse te laten functioneren. Bij een lagere temperatuur geeft de zoutelektrolyse een melding. Koud water vermindert sterk de levensduur van de cel.

Lees in onze handleiding hoeveel zout u in het badwater moet oplossen. Los de hoeveelheid zout in een emmer (of meerdere) met water op en dan toevoegen aan het badwater. Het zout NIET rechtstreeks in de skimmer doen. Door het circuleren van het water door het pompfiltersysteem, wordt het goed verdeeld. Dit kan een dag duren.
Zet dan pas de zoutelektrolyse aan op de laagste stand en laat deze 1 á 2 uurtjes per dag meedraaien om mee te beginnen. Meet dagelijks het chloorgehalte, deze waarde moet uiteindelijk tussen de 0,5 en 1mg/l zijn. Stel de zoutelektrolyse bij aan de hand van de gemeten waarden door middel van een stand hoger te zetten of langer mee te laten draaien of geef een shock met de bedieningskast. Het is niet nodig om chemisch chloor te gebruiken als u een zoutelektrolyse heeft. Is het chloor te hoog dan zet u de bedieningskast tijdelijk uit en hou met behulp van metingen het chloor in de gaten.

Let wel; de zoutelektrolyse hoeft niet de hele tijd met het pomp filtersysteem mee te draaien. Wat de geschikte stand is in uw situatie zal even een zoekwerk zijn maar eenmaal gevonden, heeft u op het meten na, er nog weinig omkijken naar.
Blijf tussendoor meten, in het begin dagelijks daarna 1 of 2 keer in de week. **METEN IS WETEN!**